


PLANTA BAIXA - FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO  
escala.....1:25

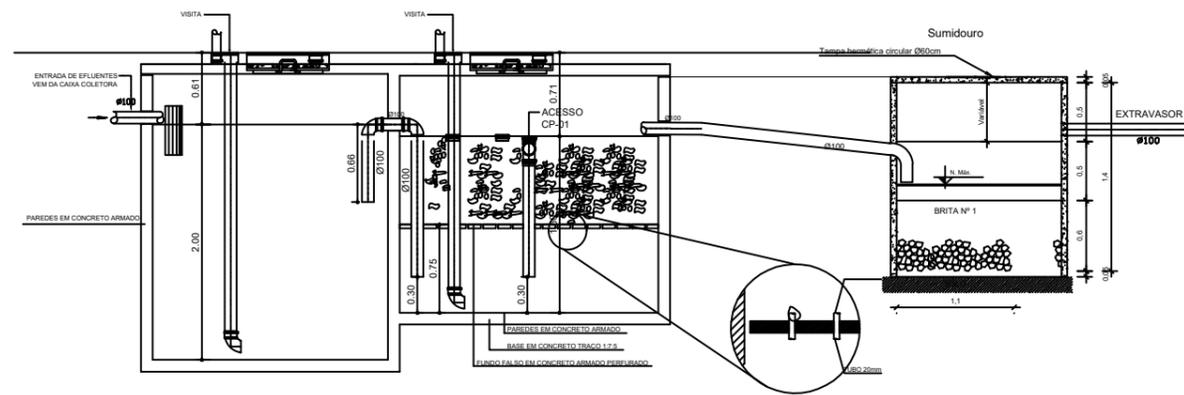

DETALHE FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO  
escala.....1:25

NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO COM DIÂMETROS ATÉ 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDÁVEL;
2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;
3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;
4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULO E 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;
5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;
2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;
3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE AÇU

PROJETO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO  
Responsável Técnico: ENG. KIMI YANO  
CREA: 20454/D-PA  
Cadista: MAURO LUCAS BEGOT SIQUEIRA  
PROJETO HIDROSANITÁRIO - ESGOTO

Data:  
09/06/ 2022  
Escala:Indicada

Número da plancha:

03 / 03